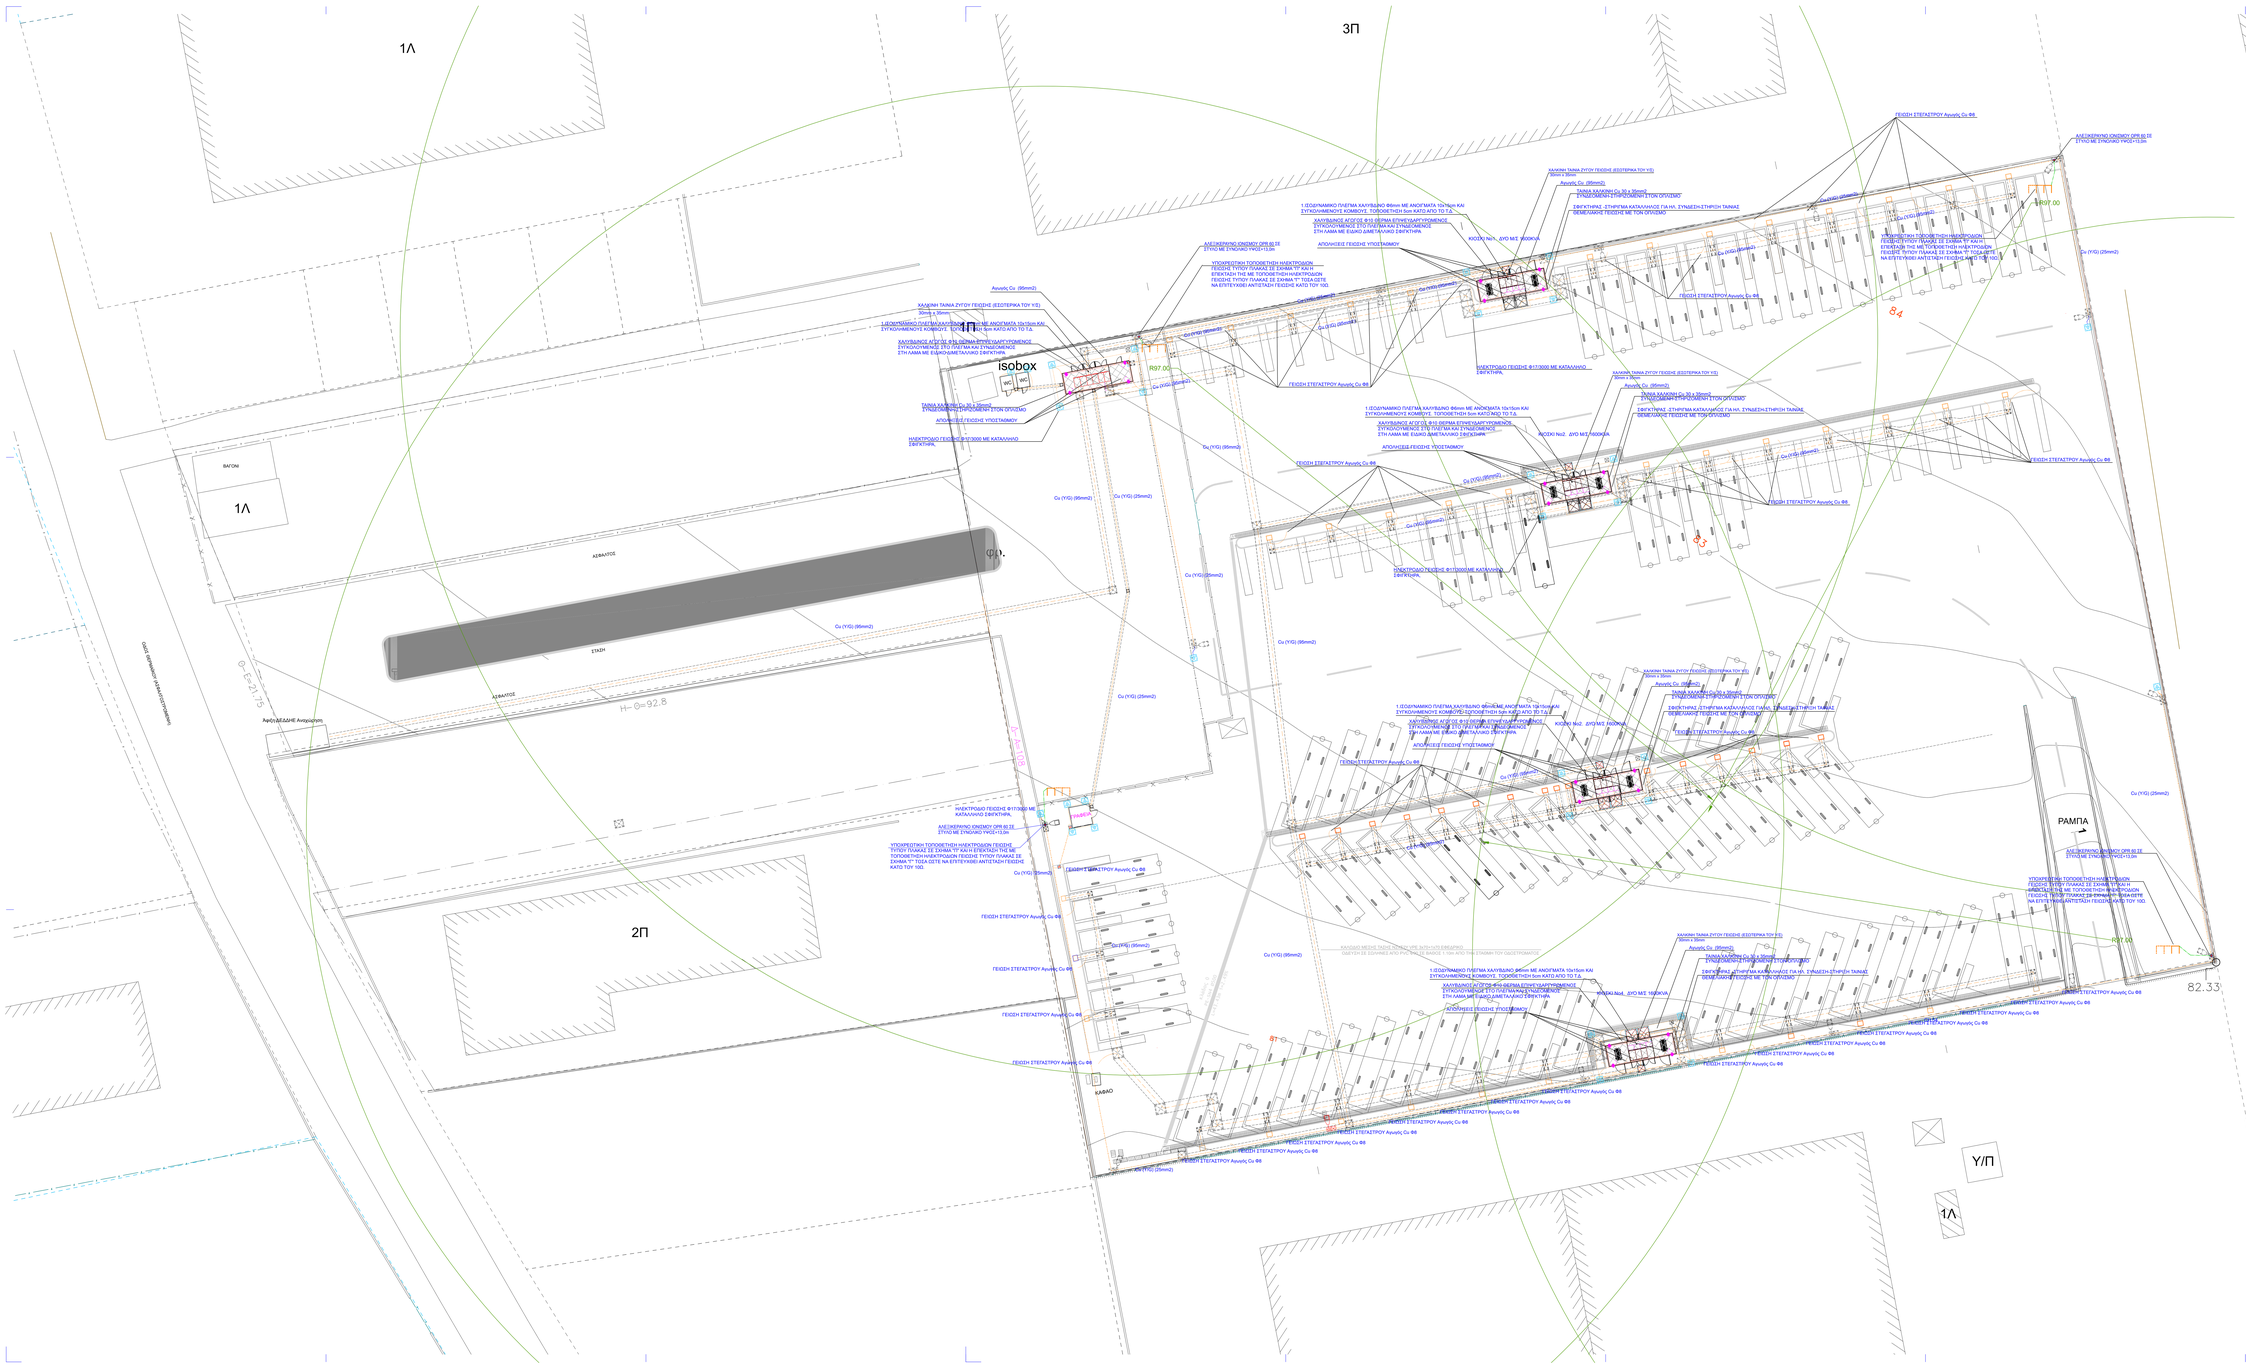
1Λ
3Π
2Π
ΒΑΓΟΝΙ
ΑΣΦΑΛΤΟΣ
ΣΤΑΣΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΡΑΜΠΑ
Υ/Π
Φ=Ε+21.75
H=92.8
R97.00
82.33
87.0
8.4
8.3
isobox
ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ Αγνωής Cu Φ6
Αγωγός Cu (95mm2)
Cu (YG) (95mm2)
Cu (YG) (25mm2)
ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΟΡΡ 80 ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ=13.0m
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ "Γ" ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ "Γ" ΤΟΣΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10Ω
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ17/3000 ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΦΙΚΤΗΡΑ
ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΛΚΙΝΗ Cu 30 x 30mm2 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΛΚΙΝΗ Cu 30 x 30mm2 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ -ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΗΛ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ
1.ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ Φ6mm ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 10x10cm ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 5cm ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Δ.
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ10 ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΛΑΓΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΛΑΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΦΙΚΤΗΡΑ
ΚΟΣΚΙΝΟ No1 - ΔΥΟ ΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20 kV ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΟΔΟΣΤΗΜΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ PVC ΤΥΠΟΥ ΒΑΘΟΣ 1 περ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ